


歩道切下げ等に伴う舗装復旧断面図


戸建駐車場(1台の出入り)

※周囲の状況により、表層を再生密粒度とする。
 ※切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講じること。

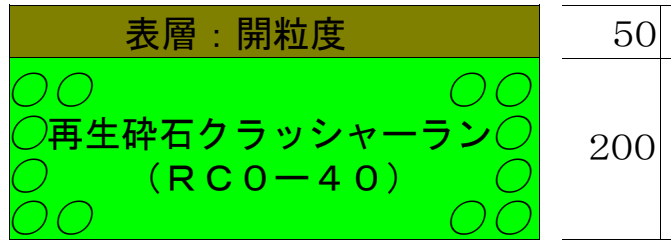

マンション及び事業者等 駐車場


※切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講じること。

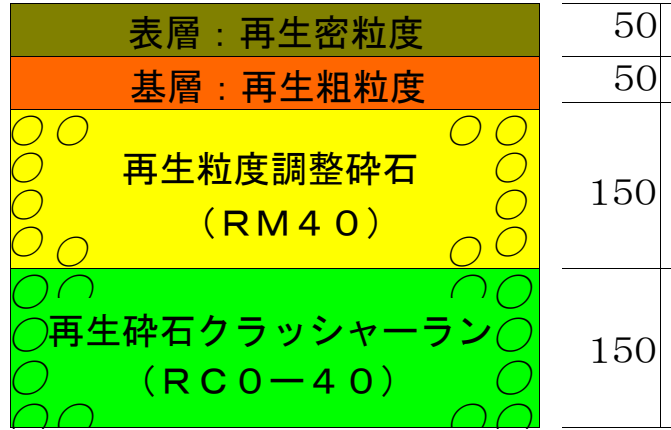


D13 200ピッチ

重交通部(ガソリンスタンド等)


※状況によって、半たわみ性舗装を含む4層仕上げも可能とする。
 ※切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講じること。

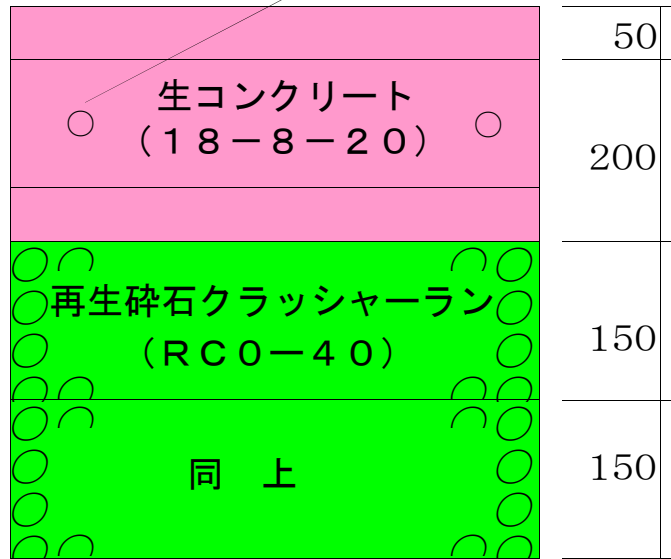

※MD-B1型

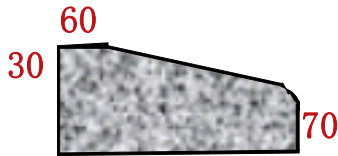

※マウンドアップ部

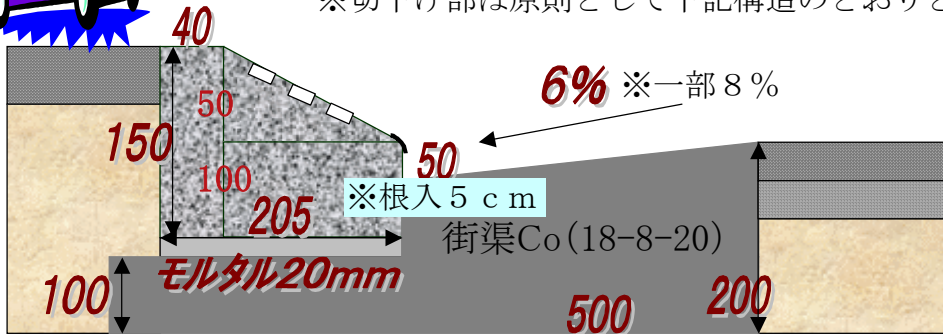

※この下、砕石は10cm

※1本斜とする。幹線道路ではL型一体(2mもの推奨)
 (国交省L型II型:MD-B1型orMD-B2型)
 ※横断歩道部はMD-B1型、すりつけはMT-B1型(尻上り)
 ※切下げ部は原則として下記構造のとおりとする。

※縦断方向については、施工部分を復旧範囲とする。
 ※横断方向については、歩道幅員のうち歩道際から2mの範囲内に掘削部分がある場合には、全幅復旧を原則とする。